

## NATUURBRANDBEHEERSING VRLN

### RICHTLIJN BRANDCOMPARTIMENTERING



Om natuurbranden beheersbaar te houden en ecologisch van belang zijnde natuur bij brand zo veel als mogelijk te sparen, worden natuurgebieden opgedeeld in wat men ‘brandcompartimenten’ noemt. Soms helpt de natuur daarbij zelf mee bij de bepaling van een scheiding zoals op de foto hierboven. Veelal echter moeten de scheidingen zelf worden gecreëerd.

#### Doel

Aanbieden van eenduidige informatie voor de beheerders van natuurgebieden die verantwoordelijk zijn voor het aanleggen en in stand houden van brandcompartimenteringen binnen hun natuurgebieden.

#### Waarom

In het project natuurbrandbeheersing worden afspraken gemaakt over de compartimentering van de natuurgebieden. Uiteraard blijft het aanleggen van compartimenteringsscheidingen maatwerk en is een gebiedsgerichte aanpak soms nodig. Door aan te geven waaraan de scheidingen moeten voldoen, wordt het eenvoudiger om de scheidingen te realiseren.

#### Definitie brandcompartiment

Een brandcompartiment is een deel van een (in dit geval) natuurgebied, dat bij brand als een zelfstandig gebiedsdeel/zone moet worden gezien. Brandcompartimenten moeten voorkomen dat een brand kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand met risico’s voor mens, dier en vitale infrastructuur en moeten de kans op schade aan ecologisch van belang zijnde gebieden verkleinen.

#### Definitie brandcompartimentscheiding

Een brandcompartimentscheiding is een scheiding tussen brandcompartimenten. Aan zo’n scheiding worden bijzondere eisen gesteld. Dit om te voorkomen dat een brand kan overslaan naar een ander compartiment. Brandcompartimenteringsscheidingen in de natuur moeten bereikbaar zijn voor brandweereenheden.

## NATUURBRANDBEHEERSING VRLN

### RICHTLIJN BRANDCOMPARTIMENTERING



#### Stoplijnen

Stoplijnen worden aangelegd tijdens een brand. Dit om binnen een brandcompartiment een uitbreiding van brand te voorkomen. Het aanleggen van stoplijnen gebeurt in overleg tussen de operationeel leidinggevenden van de brandweer en de groensector, maar kost tijd en organisatievermogen. Indien mogelijke natuurlijke elementen binnen een brandcompartiment als stoplijn kunnen worden gebruikt, heeft dat de voorkeur.

#### Voorwaarden brandcompartimenteringsscheiding

- Brandcompartimenten zijn bereikbaar voor brandweereenheden die gebruik maken van terreinwaardige voertuigen. De 'brandweewegen' moeten voldoen aan de voorwaarden als beschreven in de richtlijn bereikbaarheid VRLN.
- De afstand tussen twee brandcompartimenten bedraagt tenminste 30 meter. Binnen deze strook mag geen naaldhout en/of ondergroei aanwezig zijn. Aanwezigheid van loofhout is toegestaan.
- Bomen op de grens van een compartiment moeten tot tenminste 6 meter hoogte zijn opgesnoeid. Vegetatieladders (trapezegroei) is niet toegestaan vanwege het risico op het ontstaan van kroonvuur.

#### Visual brandcompartimentering

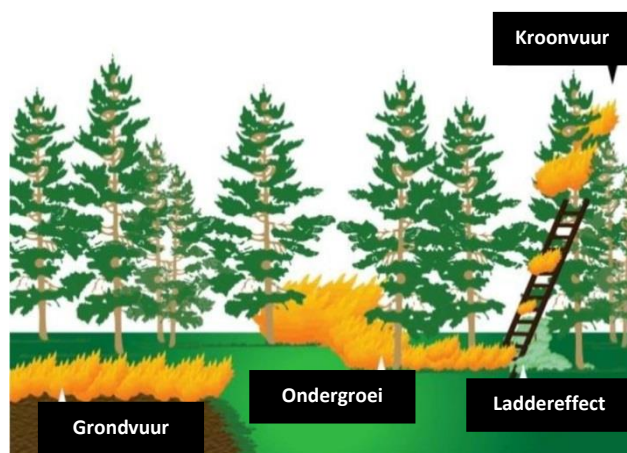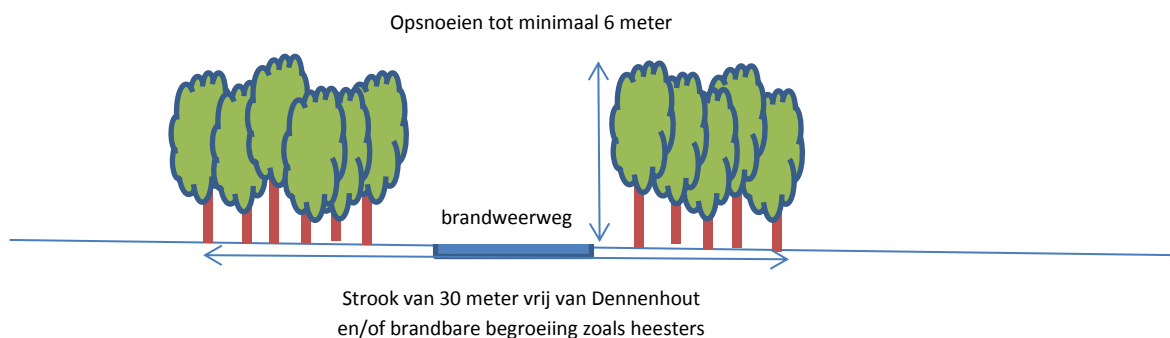

- Vervang dennen in de compartimentszone door loofhout;
- Verwijder brandbare ondergroei in de 30 meter compartimenteringszone;
- Voorkom ontstaan van vegetatieladders;
- Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke compartimenteringsscheidingen;
- Snoei brandbare begroeiing op.